
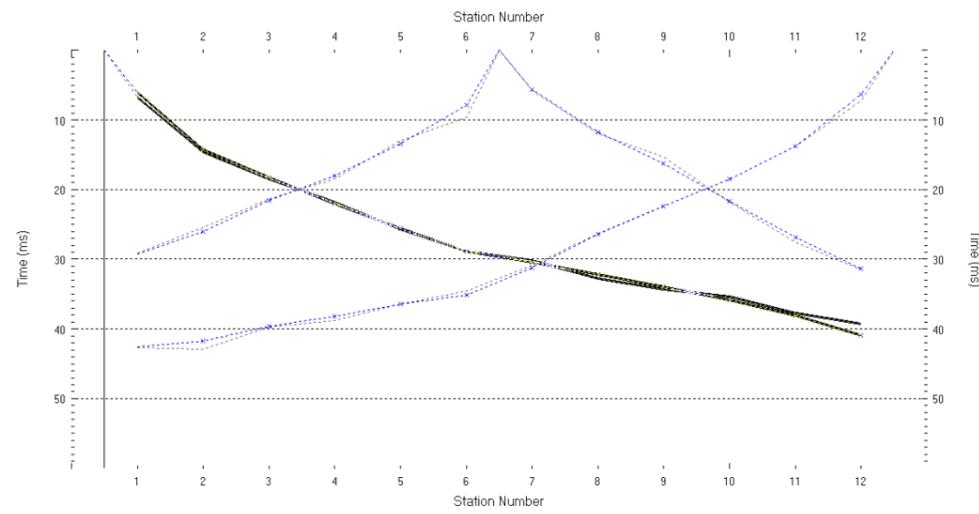
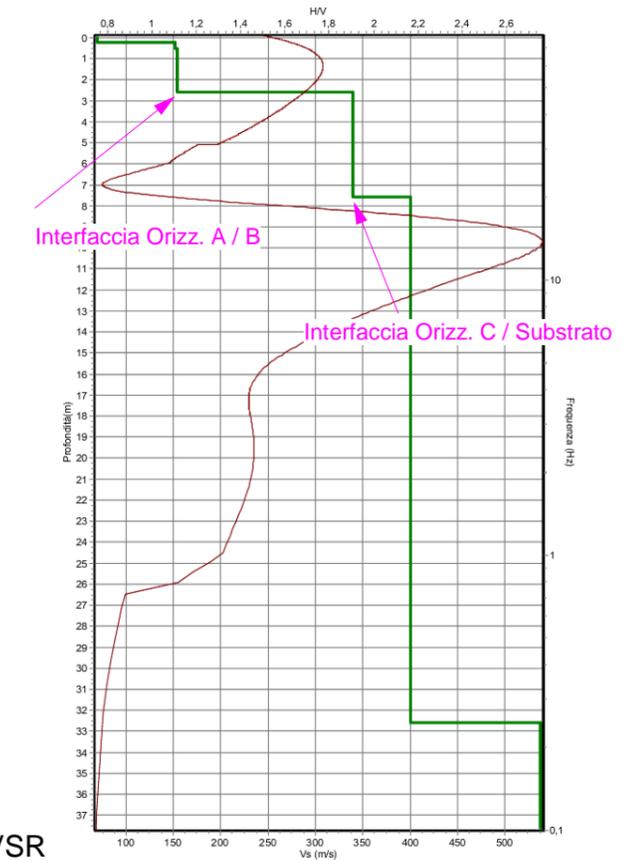
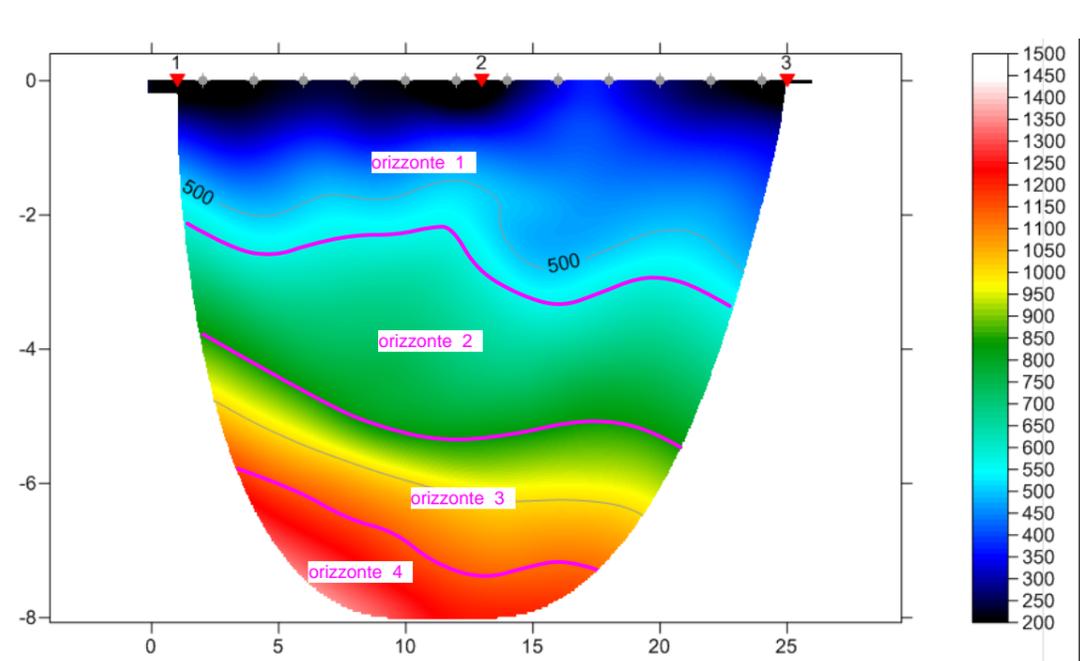


PROVE PENETROMETRICHE DPM030

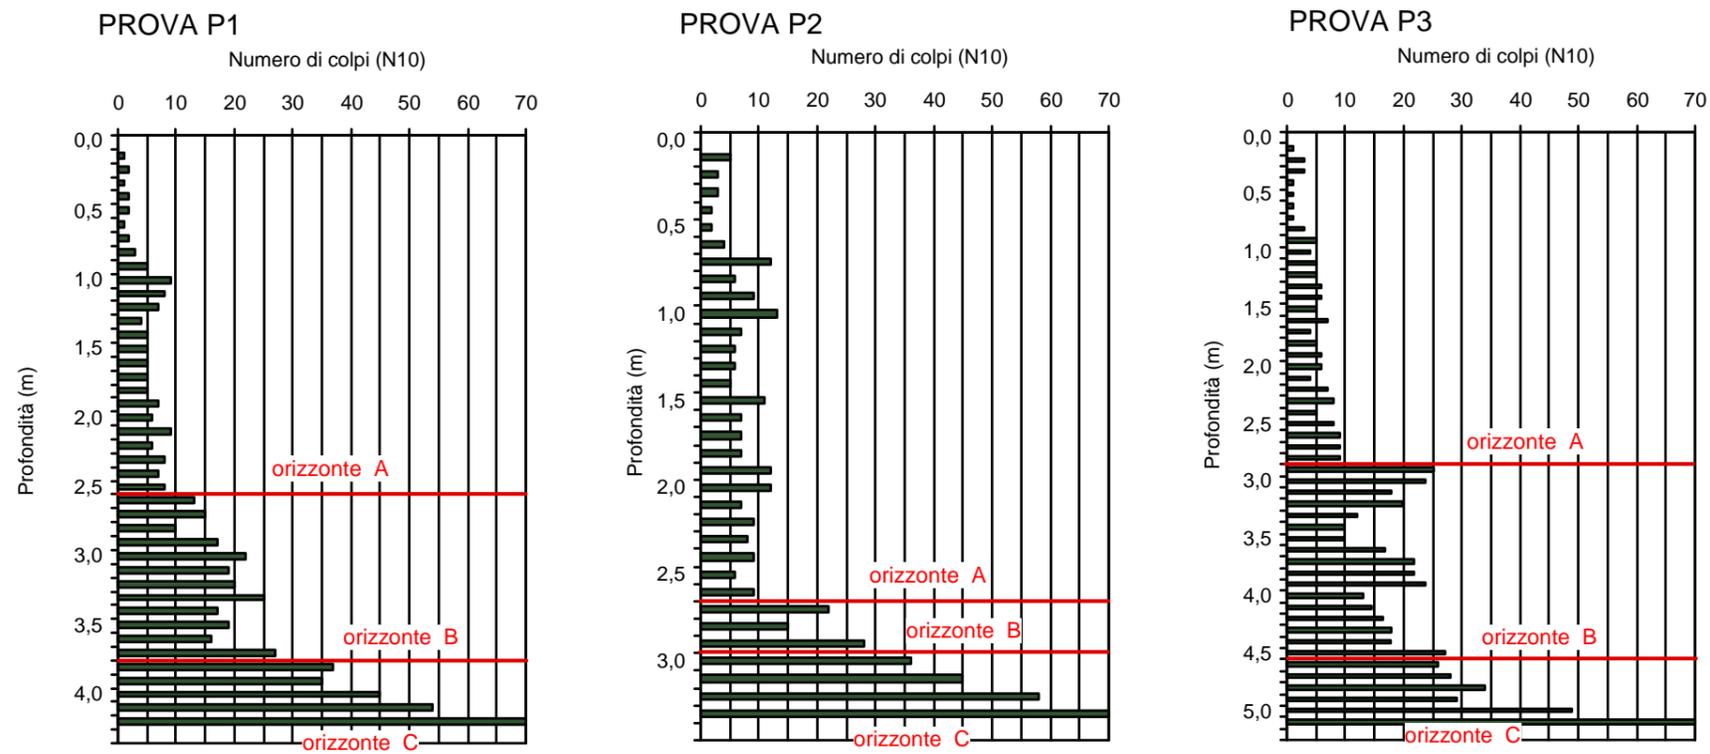

Orizzonte sismico 1
 Vp < 600 m/s -
 Tipo Orizzonte A
 Depositi alluvionali medio fini
 rimaneggiati e misti a locali riporti

Orizzonte sismico 2
 Vp 600 - 900 m/s -
 Tipo Orizzonte B
 Depositi alluvionali medio -fini
 loc. ghiaioso ciottolosi

Orizzonte sismico 3
 Vp 900 - 1250 m/s -
 Tipo Orizzonte C
 Depositi medio grossolani
 e/o sotto falda

Orizzonte sismico 4
 Vp > 1250 m/s -
 Substrato roccioso pseudo-tenace e
 compatto, loc. alterato

n. 12 canali
 n. 3 energizzazioni
 Spaziatura intergeofonica 2.0 m

PROSPEZIONE SISMICA A RIFRAZIONE

INDAGINE HVSR

Geologo Amedeo Gaiezza		
<small>Uff. Via Roma 96 17014 - Cairo Montenotte (SV) cell. 3491287748 gaiezzaamedeo@libero.it</small>		
Scala: Varie	Richiedente: Rocchello Serafina - Rocchello Rosa Rocchello Paolo - Rocchello Giuseppa Aloisio Carmelo	Tavola: 2
Data: NOVEMBRE 2018	Località: Via Spotorno snc. - ALBISOLA SUPERIORE (SV)	
Oggetto: Elaborati indagini geognostiche		